



四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检 (M201908) 第1026号

项目名称: 自贡能投华西环保发电有限公司7月环境监测

委托单位: 自贡能投华西环保发电有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019年08月14日



检测报告说明

1. 检测报告无相关责任人签字、本公司“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告内容涂改、增删无效。
2. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内与本公司联系，逾期不予受理。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

眉山实验室

地址：四川省眉山市东坡区复盛乡中塘村 7 组

邮政编码：620036

电话：028-38566688

传真：028-38566600

成都分实验室

地址：四川省成都市高新区科园南路 9 号附 1 号

邮政编码：610041

电话：028-65783202

传真：028-65783202



1.检测内容

受自贡能投华西环保发电有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2019 年 07 月 24 日对该公司（自贡市沿滩工业集中区兴元路 A3-01-01）噪声进行了现场检测。

检测期间自贡能投华西环保发电有限公司工况统计见表 1。

表 1 工况统计

检测日期	检测点位	垃圾设计处理量	实际处理量	负荷
2019.07.24	2#炉	400 吨/天	393 吨/天	98.25%

2.检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测日期	检测点位置	检测项目	实验场所	检测频次
2019.07.24	▲1#南厂界处 1m，距地高 1.5m	等效连续 A 声级 (Leq)	眉山实验室	检测 1 天 昼夜各 1 次
	▲2#东厂界处 1m，距地高 1.5m			
	▲3#西厂界处 1m，距地高 1.5m			
	▲4#北厂界处 1m，距地高 1.5m			

3.检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 噪声检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	AWA6228 多功能声级计 (BEST/YQ-C-084)

4.评价标准

本次检测，噪声检测结果评价参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准限值，具体限值见表 4-1。

表 4-1 工业企业厂界环境噪声排放限值

标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类		
厂界外声环境功能区类别	昼间	夜间	单位
3	65	55	dB (A)

5.检测结果

检测结果见表 5-1。

表 5-1 噪声检测结果

天气条件	无雨: 风速 1.1 m/s; 气压 96.15 kPa			
检测点位	检测时间	等效连续 A 声级 $L_{eq}[dB(A)]$		
		2019.07.24		
		检测结果	标准限值	评价
▲1#南厂界处 1m, 距地高 1.5m	昼间	57.6	65	达标
	夜间	46.9	55	达标
▲2#东厂界处 1m, 距地高 1.5m	昼间	57.2	65	达标
	夜间	47.4	55	达标
▲3#西厂界处 1m, 距地高 1.5m	昼间	55.9	65	达标
	夜间	47.1	55	达标
▲4#北厂界处 1m, 距地高 1.5m	昼间	56.7	65	达标
	夜间	46.9	55	达标

注: ① 声校准仪标准值是 93.80 ± 0.20 dB, 声级计测量前后现场校准值均是 93.80 dB;

② 检测布点示意图见图 5-1。

(正文结束)

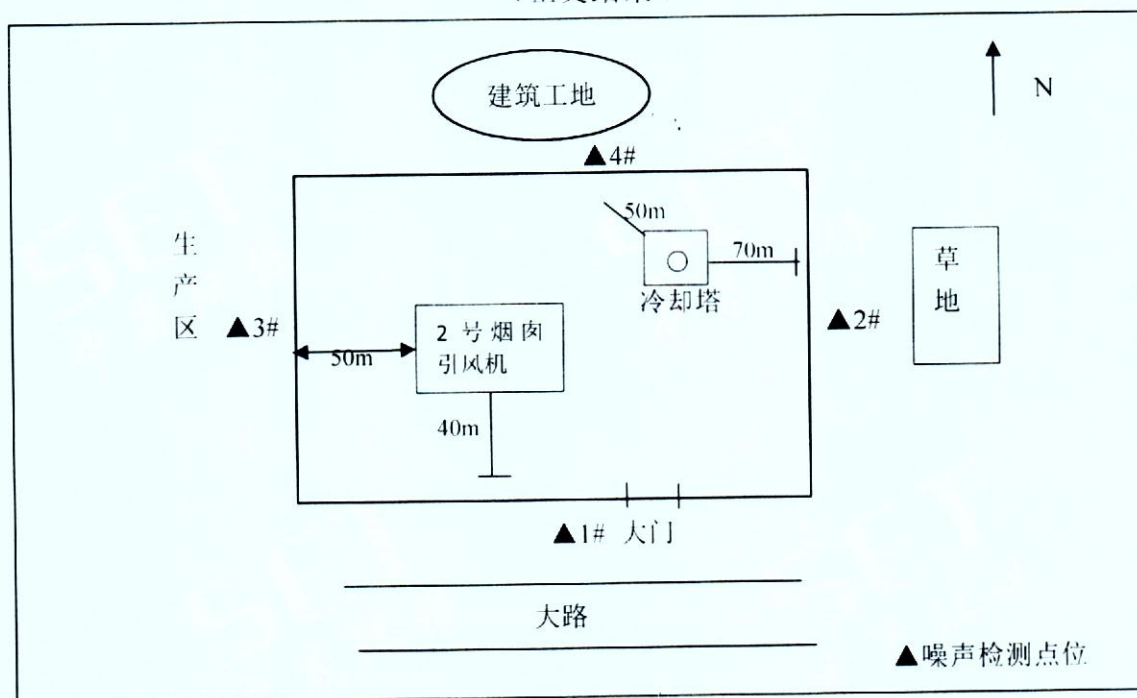


图 5-1 检测布点示意图

(以下空白)

报告编制: 梅江燕; 审核: 顾贞贞; 签发: 张丽娟

日期: 2019.08.14; 日期: 2019.08.14; 日期: 2019.8.14