



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS753 4-0007

检测报告



报告编号 A2210454035106006C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 泸州川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省泸州市古蔺县箭竹乡团结村五组

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 02 月 25 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479096B35B

报 告 说 明

报告编号: A2210454035106006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

喻诗琪

签 发:

王勇

审 核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

四川省泸州市古蔺县

箭竹乡团结村五组

签 发 日 期:

2022/02/25

检测结果

报告编号: A2210454035106006C 第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果						单位：dB(A)		
测点 编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要 声源	背景 声源	结果（L _{eq} ）		
						测量值	背景值	结果
A#	北侧厂界外 1m， 高 1.2m 处	2022.02.10	昼间（15:56~15:58）	生产 噪声	环境 噪声	56.5	44.2	56
			夜间（22:00~22:02）			51.1	46.2	49
B#	东侧厂界外 1m， 高于围墙 0.5m		昼间（16:04~16:06）			57.9	39.7	58
			夜间（22:19~22:21）			49.8	45.7	48
C#	南侧厂界外 1m， 高 1.2m 处		昼间（16:10~16:12）			54.8	39.0	55
			夜间（22:38~22:40）			48.0	43.2	46
D#	西侧厂界外 1m， 高 1.2m 处		昼间（16:17~16:19）			47.3	38.8	46
			夜间（22:53~22:55）			50.3	43.7	49
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值								
昼间			60 dB(A)					
夜间			50 dB(A)					
结论：								
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2 类限值标准，本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级（L _{eq} ）符合该参照标准限值要求。								

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20210058)	

检测结果

报告编号: A2210454035106006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图

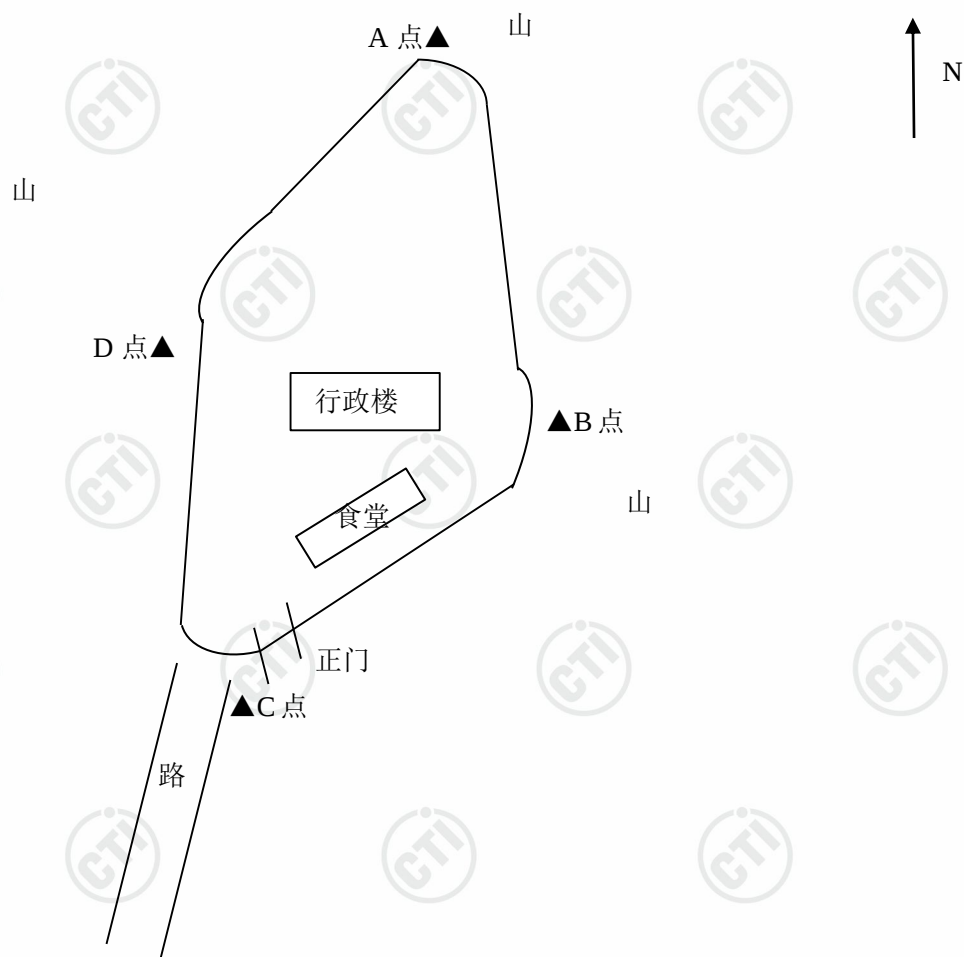

报告结束