

四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

凯乐检字(2023)第111096W号

项 目 名 称:

厂界噪声

Project Name

委 托 单 位:

泸州川能环保能源发电有限公司

Applicant

检 测 类 别:

委托检测

Kind of Test

报 告 日 期:

2023 年 11 月 29 日

Test Date



检 测 报 告 说 明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，未经本公司许可其他单位或个人不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究其法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

检测报告

1、检测内容

受泸州川能环保能源发电有限公司的委托，我公司于 2023 年 11 月 23 日对其噪声进行现场检测。该项目位于泸州市古蔺县箭竹乡团结村五组。

2、点位及样品信息

噪声测点信息见表 2-1；噪声源信息见表 2-2。

表 2-1 噪声测点信息

测点编号	测点位置	检测日期	主要声源	功能区类别	检测项目及频次	备注
1#	西南侧厂界外 1 米	11 月 23 日	风机	2 类	噪声检测 1 天；昼间 1 次、夜间 1 次	\
2#	东侧厂界外 1 米	11 月 23 日	风机	2 类		\
3#	东北侧厂界外 1 米	11 月 23 日	冷却塔、综合水泵房	2 类		\
4#	西北侧厂界外 1 米	11 月 23 日	冷却塔	2 类		\

表 2-2 噪声源信息

序号	噪声源名称	规格型号及功率	是否运行	数量	声源运行时段	声源距厂界最近距离（米）	声源垂直位置	测试时工况
001	综合水泵房	\	是	1	昼夜	13	地面	正常
002	风机	\	是	2	昼夜	15	3	正常
003	冷却塔	\	是	1	昼夜	24	地面	正常

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

噪声检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 噪声检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限及单位
噪声	工业企业厂界噪声	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 HJ 706-2014 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正	多功能声级计 KL-ZSJ-18	\ dB(A)

4、检测结果及评价

噪声评价标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

噪声检测结果及评价见表 4-1。

凯乐检字（2023）第 111096W 号

表 4-1 噪声检测结果及评价（1）

检测项目：工业企业厂界噪声

单位：dB（A）

检测日期	测点编号	昼间					
		检测起止时间	测量值	修约结果	检测结果	标准限值	评价
11 月 23 日	1#	12:22~12:25	55.3	55	<60	60	达标
	2#	12:28~12:31	55.0	55	<60	60	达标
	3#	12:35~12:38	54.8	55	<60	60	达标
	4#	12:41~12:44	53.2	53	<60	60	达标

表 4-1 噪声检测结果及评价（2）

检测项目：工业企业厂界噪声

单位：dB（A）

检测日期	测点编号	夜间					
		检测起止时间	测量值	修约结果	检测结果	标准限值	评价
11 月 23 日	1#	22:21~22:24	44.8	45	<50	50	达标
	2#	22:27~22:30	43.3	43	<50	50	达标
	3#	22:34~22:37	46.9	47	<50	50	达标
	4#	22:42~22:45	46.4	46	<50	50	达标


评价结论

本次检测结果表明，该项目所测点位厂界噪声昼间、夜间检测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

备注

根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ706-2014）中 6.1 的要求，对于只需判断噪声源排放是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，可以不进行背景噪声的测量及修正。因此该项目不进行噪声背景值测量及修正，直接对噪声检测结果进行评价。

测点示意图：

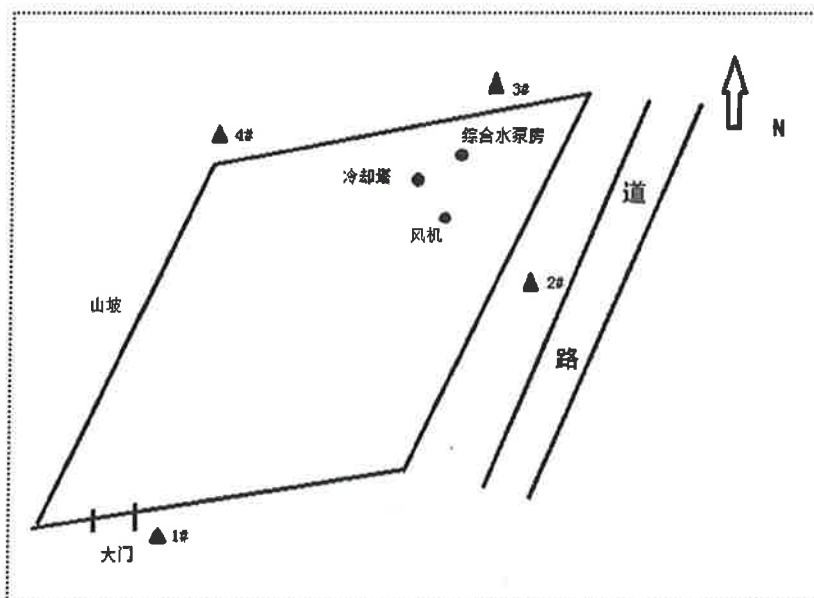

图例说明：▲-噪声检测点；●-噪声源。

（以下空白）



报告编制：何佳

报告审核：罗勤

报告批准：李素蓉

签发日期：2023. 11. 29

